


防火設備定期検査「報告書の綴り方」

【注】◎袋綴としないこと。


正本

写し

(センター用)

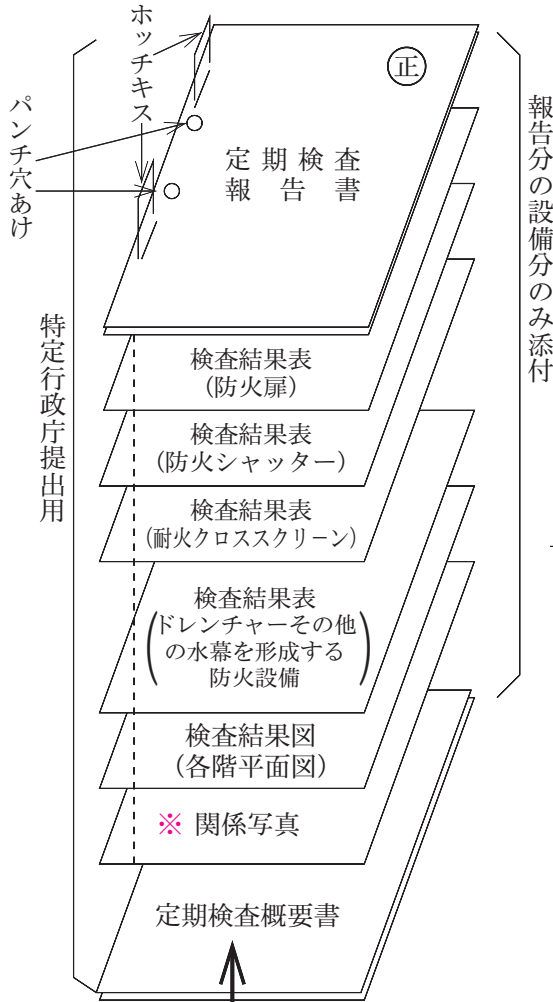

定期検査概要書は1部のみ。
別にホッチキス止めしパンチ穴あけ。

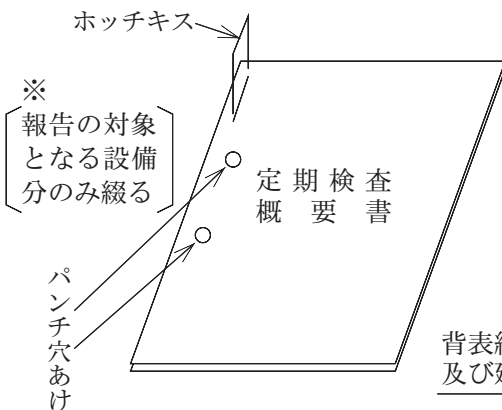

防火設備定期検査結果報告書は、1部のみ
副本の最下部に添付のこと。


○ 提出部数は3部
他に1部は検査者控用として
保管のこと。

○ 概要書は、1部のみ提出のこと。
(別にホッチキス止めしパンチ穴あけ)

○ 検査結果報告書は、副本の一番下へ
添付のこと。

※ 関係写真は、要正が有る
場合のみ添付が必要。

副本

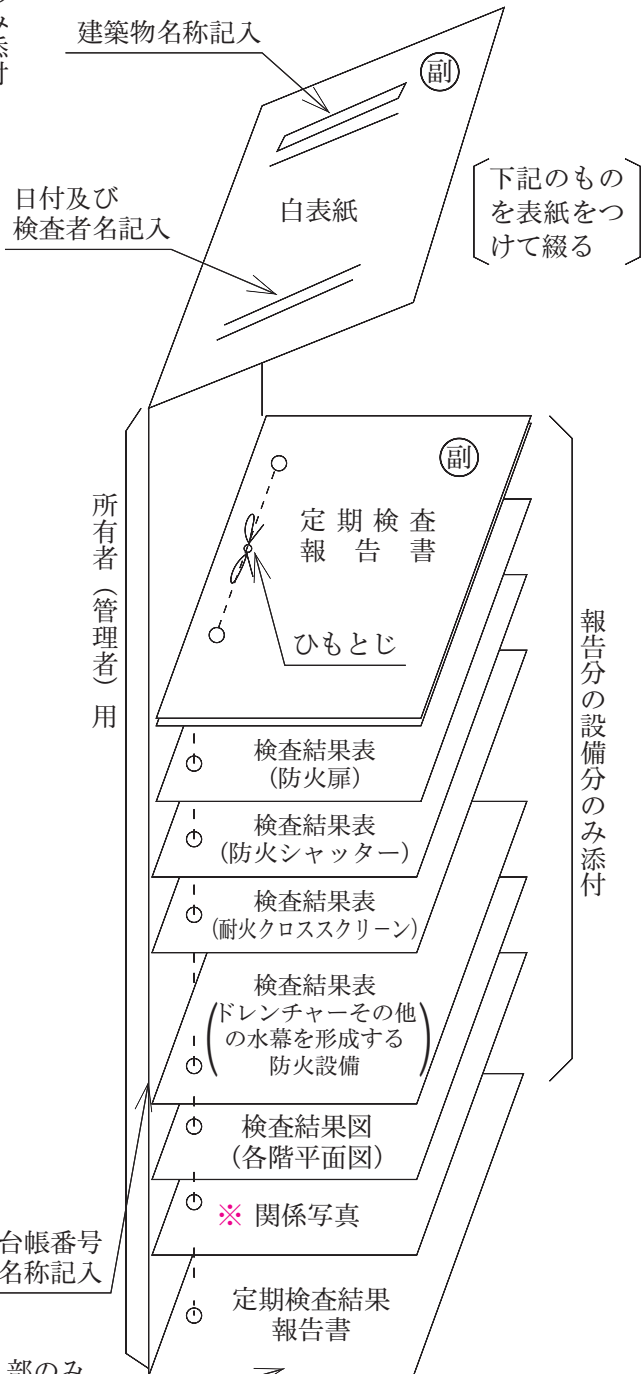

所有者(管理者)用

報告分の設備分のみ添付